


Skic montażowy
Neoheat Eko II 6/9/12 kW

Zasilanie główne po
stronie użytkownika



Zasilanie jednostki pompy ciepła 3x2,5mm²
*dla jednostki 12 kW zalecany 3x4mm²

Kabel zasilający grzałkę pomocniczą
dla 6 kW - 3x2,5mm²
dla 9/12 kW - 5x2,5mm²

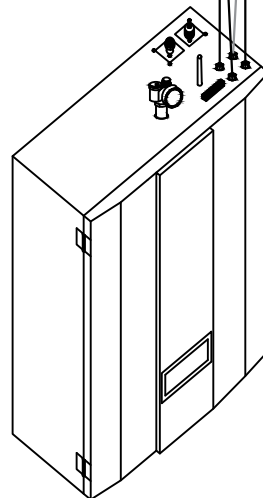

Kabel sygnałowy między jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną - przewód
2x0,75mm² ekranowany

Kabel zasilający między jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną 3x2,5mm²
*dla jednostki 12 kW zalecany 3x4mm²

