

**KLIMATYZATOR:  
TYP ŚCIENNY**


***Model chłodząco/grzewczy***

Jednostki wewnętrzne:

**RSG07KPCA**

**RSG09KPCA**

**RSG12KPCA**

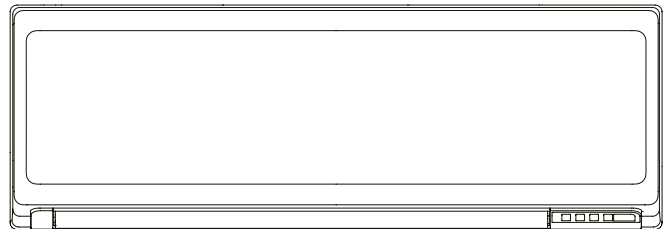


**FUJI ELECTRIC**

Generalny Dystrybutor w Polsce:

IGLOTECH Sp. z o.o.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR (ścienny)

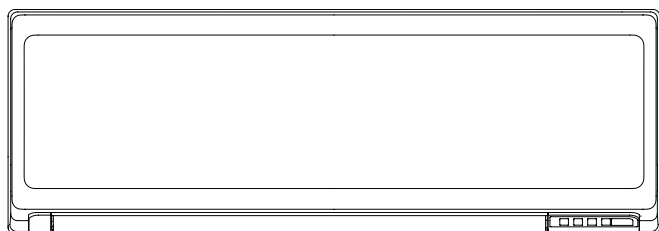

## MODEL:

\*Należy spisać nazwę modelu.  
(Patrz etykieta znamionowa).

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

## Spis treści

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
2. NAZWY CZĘŚCI .....	2
2.1. Pilot zdalnego sterowania.....	2
2.2. Jednostka wewnętrzna .....	4
3. PODSTAWOWA OBSŁUGA .....	4
4. USTAWIENIA NAWIEWU .....	4
4.1. Ustawienie prędkości wentylatora .....	4
4.2. Ustawienie kierunku nawiewu .....	4
5. DZIAŁANIE TIMERA.....	5
5.1. Timer wł. lub timer wył. ....	5
5.2. Timer programowy .....	5
5.3. Timer Sen .....	5
6. FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII.....	5
6.1. Tryb ekonomiczny.....	5
7. INNE TRYBY PRACY .....	5
7.1. Praca w trybie Mocny .....	5
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	5
9. INFORMACJE OGÓLNE .....	6
10. CZĘŚCI OPCJONALNE .....	7
10.1. Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN .....	7
11. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK.....	8

## 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej. Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:



### OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



### PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.



Tym symbolem oznaczono czynności ZABRONIONE.



Tym symbolem oznaczono czynności OBOWIĄZKOWE.

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.



### OSTRZEŻENIE

Symbol ten oznacza, że produkt używa łatwopalnego czynnika chłodzącego. Jego wyciek i kontakt z zewnętrznym źródłem zapłonu może spowodować wybuch pożaru.



### PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



### PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że personel serwisu powinien obsługiwać sprzęt czytając instrukcję instalacji.



### PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja instalacji.



### OSTRZEŻENIE



- W skład niniejszego produktu nie wchodzi części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu należy zawsze konsultować się z autoryzowany personel serwisowy. Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje wyciekami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się na przykład wonią spalinową, natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie należy skonsultować się z autoryzowany personel serwisowy
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie autoryzowany personel serwisowy, aby uniknąć zagrożenia.
- Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy zadbać o to, aby nie doszło do jego kontaktu z ogniem lub jakimkolwiek materiałem łatwopalnym, a następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
- Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale pracującego wyposażenia, które może stać się źródłem zapłonu (na przykład kominków i innych sprzętów z otwartym płomieniem bądź włączonych urządzeń gazowych lub grzejników elektrycznych).
- Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodzące nie mogą zawierać zapachów.

## OSTRZEŻENIE

- Produkt należy przechowywać tak, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Utylizację produktu należy przeprowadzić właściwie, zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi.
- Podczas transportu i przenoszenia jednostki wewnętrznej, rury należy przykryć wspornikiem służącym do mocowania do ściany, w celu ich ochrony. Nie należy przenosić produktu trzymając za rury jednostki wewnętrznej (nacisk wywierany na złącza rurowe może skutkować wyciekami łatwopalnego gazu podczas pracy urządzenia).
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania produktu. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. Należy pozbyć się opakowań w bezpieczny sposób. Podrzeć i pozbyć się plastikowych torebek tak, by dzieci nie mogły się nimi bawić. Zabawa oryginalnymi plastikowymi torebkami stwarza ryzyko uduszenia.

- Nie instalować jednostki w miejscach, w których znajduje się olej mineralny, na przykład w fabrykach, ani w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do rozpryskiwania się oleju lub powstawania pary, na przykład w kuchni.
- Nie uruchamiać produktu ani nie wyłączać go poprzez podłączenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie bądź wyłączenie wyłącznika.
- Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
- Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu wylotowego i wlotowego.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Do przyspieszenia procesu odszronienia lub do czyszczenia tego produktu, nie należy stosować środków innych, niż zalecane przez producenta.
- Nie przebiegać ani nie spać.

## PRZESTROGA

- Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.
  - Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.
  - Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40 cali) od tego produktu.
  - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
  - Po długim okresie niekorzystania z urządzenia zadbać o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
  - Starannie dobrać kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
  - Dbać o utrzymanie czystości i porządku w najbliższym otoczeniu jednostki zewnętrznej i nie umieszczać przedmiotów wokół urządzenia. Wszelkie przedmioty blokujące lub wchodzące do urządzenia od strony otworów wylotowych mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie produktu.
- Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
  - Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
  - Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.
  - Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim przedmiotów ani nie używać go do ich zawieszania.
  - Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia domowego. Powstała w wyniku kondensacji pary woda skupująca z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
  - Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.

## PRZESTROGA

- Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych organizmów.
- Nie wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.
- Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający.
- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Nie stawać na niestabilnej drabinie podczas obsługi lub czyszczenia tego produktu. Chwiejny przedmiot może przewrócić się, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

## 2. NAZWY CZĘŚCI

### PRZESTROGA

- Aby uzyskać odpowiednią jakość transmisji sygnałów między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, trzymać odbiornik sygnałów z dala od:
    - Bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł silnego światła
    - Telewizorów z płaskim ekranem
- W pomieszczeniach, w których zastosowano świetlówki z natychmiastowym zapłonem, takie jak te ze statecznikiem elektronicznym, sygnał może nie być przesyłany prawidłowo. W takich przypadkach należy zasięgnąć opinii w sklepie, w którym zostały zakupione.

### 2.1. Pilot zdalnego sterowania

### OSTRZEŻENIE

- Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.

### PRZESTROGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:
    - Nie umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscach, w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
    - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie.
  - Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.
  - Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze / oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
  - Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.
- Nie narażać pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.
  - Nie polewać pilota zdalnego sterowania wodą.
  - Nie ładować baterii suchych.
  - Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.

- \* : Ustawienie należy przeprowadzić, gdy ekran ustawień wyświetla się dla każdej funkcji.
- | : Przycisku można używać tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
- 📶 : Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).

### Nadajnik sygnału




Nadajnik sygnału należy prawidłowo skierować w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej.

- Zasięg wynosi około 7 m.
- W momencie przesyłania sygnału pojawi się wskaźnik [ ▲ ].
- Po prawidłowym odebraniu sygnału jednostka wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy. W przypadku braku sygnału dźwiękowego należy ponownie nacisnąć przycisk.




### Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji są przedstawione wszystkie możliwe wskaźniki. W rzeczywistych warunkach pracy wyświetlacz jest powiązany z działaniem przycisku i pokazuje jedynie niezbędne wskaźniki dla każdego ustawienia.


### Informacje o podstawowej obsłudze..... Patrz strona 4.

	Uruchamia lub zatrzymuje pracę klimatyzatora.	
	Zmienia tryb pracy.	*
	Umożliwia dostosowanie ustawienia temperatury.	*

### Informacje o ustawieniach nawiewu .... Patrz strona 4.

	Steruje prędkością wentylatora.	*
	Steruje pionowym kierunkiem nawiewu.	*
	Ustawia automatyczną pacę w trybie Wychylenie.	*



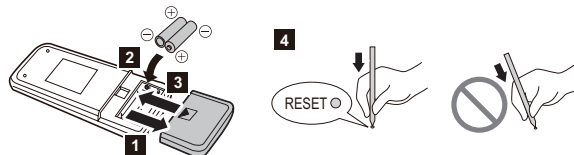




### Wymiana baterii (R03/LR03/AAA x 2)




1–3. Włożyć baterie tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.  
 4. Nacisnąć RESET tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku. Użyć końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.

- UWAGI:**
- Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.
  - Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi.
  - Baterie można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji.
  - Jeżeli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, należy wymienić baterie.


### Informacje o działaniu timera..... Patrz strona 5.

	Włącza lub wyłącza timer Sen.	*
	Włącza timer wył.	*
	Włącza timer wł.	*
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście w tryb konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN. (Patrz strona 7).	📶
	Anuluje ustawienie timera.	
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN. (Patrz strona 8).	📶
	Wyłącza ustawienie timera.	*

### Informacje o trybie Mocny..... Patrz strona 5.

 Włącza lub wyłącza pracę w trybie Mocny. \*|


### Informacje o funkcjach oszczędzania energii..... Patrz strona 5.

 Włącza lub wyłącza pracę w trybie Ekonomiczny. \*|

Nie wolno naciskać tego przycisku w trakcie normalnej pracy. Służy do uruchamiania pracy próbnej (do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy).  
**UWAGI:** Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia trybu pracy próbnej, należy nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby zakończyć pracę próbną.

## 2.2. Jednostka wewnętrzna

- 📶 Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).  
Do włączania trybu pracy Automatyczny ręczny i resetowania wskaźnika filtra (Patrz strona 9).

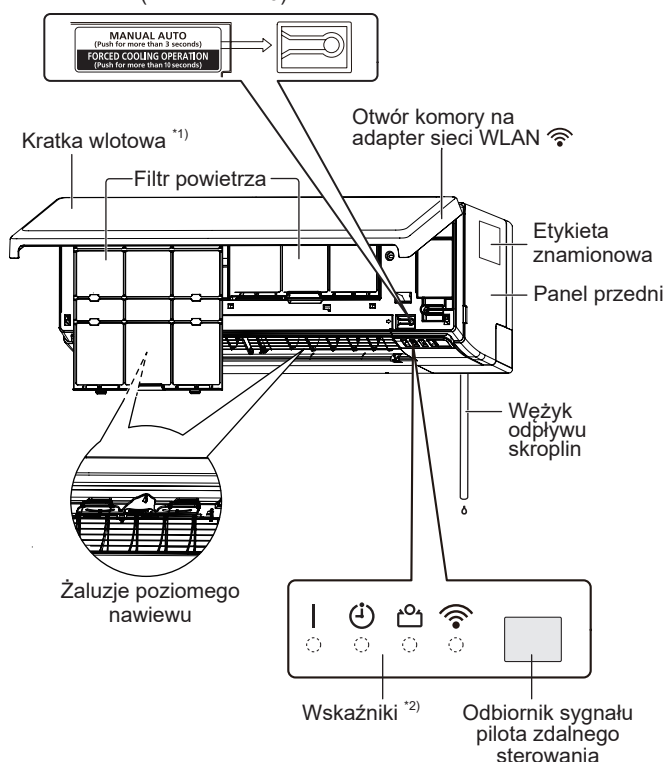

- \*1) Przed przystąpieniem do użytkowania upewnij się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu lub wpłynąć na jego wydajność.  
\*2) Wskaźniki włączają się w opisanych sytuacjach.

	Nazwa	Kolor	Tryb lub warunek
	Praca	Zielony	Normalna praca urządzenia
🕒	Timer	Pomarańczowy	Działanie timera
🏠	Ekonomiczny	Zielony	Tryb ekonomiczny
📶	WLAN	Pomarańczowy	Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN jest włączone.

## 3. PODSTAWOWA OBSŁUGA

### 3 czynności wymagane do uruchomienia

- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.
- Nacisnąć przycisk **MODE**, aby wybrać tryb pracy.  
Tryby pracy zmieniają się następująco.  
➔ AUTO (Autom.) ➔ COOL (Chłodzenie) ➔ DRY (Osuszanie) ➔ FAN (Wentylator) ➔ HEAT (Ogrzewanie)
- Nacisnąć przycisk **SET TEMP.** (△▽), aby ustawić wybraną temperaturę.  
Wartość temperatury zmienia się o 1°C.

Zakres ustawień temperatury	
Autom. /Chłodzenie/ Osuszanie	18–30°C
Ogrzewanie	16 - 30 °C

### UWAGI:

- W trybie Chłodzenie lub Osuszanie trzeba ustawić temperaturę niższą niż bieżąca temperatura w pomieszczeniu.
- W trybie Chłodzenie wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymywać się od czasu do czasu ze względu na regulację pod kątem oszczędzania energii. Regulacja ta umożliwia energooszczędną pracę dzięki zatrzymaniu obrotów wentylatora jednostki wewnętrznej po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej. Domyślnie funkcja ta jest włączona.  
Aby wyłączyć tę funkcję, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- W przypadku włączenia trybu Ogrzewanie:
  - Należy ustawić temperaturę wyższą od bieżącej temperatury w pomieszczeniu.
  - Na początku pracy w tym trybie łopatki wentylatora jednostki wewnętrznej obracają się z bardzo małą prędkością przez 3–5 minut.
  - Gdy jest to konieczne, operacja Automatyczne odszranianie przerywa pracę w trybie Ogrzewanie.
- Gdy urządzenie pracuje w trybie Wentylator, nie można regulować temperatury.

## 4. USTAWIENIA NAWIEWU

### 4.1. Ustawienie prędkości wentylatora

- 🔑 Należy nacisnąć przycisk **FAN**, aby zmienić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora zmienia się następująco.



Gdy wybrano opcję **AUTO**, prędkość wentylatora jest zależna od warunków pracy.

### 4.2. Ustawienie kierunku nawiewu

Szczegółowe informacje na temat zasięgu strumienia powietrza znajdują się w sekcji „Zasięg strumienia powietrza”.

#### ■ Ustawienie pionowego nawiewu

- 🔑 Nacisnąć przycisk **SET**, aby dostosować nawiew pionowy.

#### ■ Ustawienie poziomego nawiewu

### ⚠️ PRZESTROGA

- 🔑 Przed wyregulowaniem kierunku poziomego nawiewu upewnij się, że całkowicie zatrzymano żaluzje pionowego nawiewu.

- 🔑 Wyregulować ręcznie za pomocą dwóch pokręteł.

#### ■ Ustawienie trybu Wychylenie


- 🔑 Nacisnąć przycisk **SWING**, aby uruchomić lub wyłączyć tryb Wychylenie.

### UWAGI:

- Tryb pracy Wychylenie może wyłączyć się tymczasowo, kiedy wentylator jednostki wewnętrznej obraca się z bardzo niską prędkością lub zatrzymuje się.

#### ■ Zasięg strumienia powietrza

##### Nawiew pionowy



Zmiana za pomocą <b>SET</b>	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
<b>Włączenie trybu Wychylenie za pomocą <b>SWING</b></b>	
Chłodzenie, Osuszanie	1 ↔ 4
Ogrzewanie	3 ↔ 6
Wentylator*	1 ↔ 4 lub 3 ↔ 6


\* Zakres ruchu podczas pracy w trybie Wychylenie zależy od kierunku nawiewu ustawionego przed włączeniem tego trybu.

### UWAGI:

- Nie wolno regulować żaluzji kierunku nawiewu ręcznie.
- W trybie pracy Autom. lub Ogrzewanie dla kierunku nawiewu przez jakiś czas od rozpoczęcia pracy w tym trybie pozostaje wybrana pozycja 1.
- Podczas pracy w trybie Chłodzenie lub Osuszanie zalecane jest wybranie pozycji 1–3, aby uniknąć uszkodzenia mienia przez skraplającą się wodę. Jeśli pozycja 4–6 zostanie wybrana w tych trybach na dłużej niż 30 minut, kierunek strumienia powietrza zmienia się i następuje automatyczne przełączenie w pozycję 3.
- W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej (wymagane jest opcjonalne sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN) dla nawiewu pionowego można wybrać jedną z 4 pozycji.






## 5. DZIAŁANIE TIMERA






**UWAGI:** Jeżeli wskaźnik [  ] na jednostce wewnętrznej miga, należy ponownie ustawić zegar i timer. Miganie sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie zegara wewnętrznego na skutek przerwy w dopływie zasilania. (Patrz strona 7).

### 5.1. Timer wł. lub timer wył.

Timer wł. włącza tryb o żądanej godzinie.  
Timer wył. włącza tryb o żądanej godzinie.


1. Aby włączyć timer wł., nacisnąć przycisk  ON.  
Aby włączyć timer wył., nacisnąć przycisk  OFF.
2. Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:







- Jeśli używany jest timer wł., należy ustawić czas, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania miga wskaźnik .
- Jeśli używany jest timer wył., należy ustawić czas, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania miga wskaźnik .
- Aby wyłączyć timer wł./wył., należy nacisnąć przycisk **CANCEL** () ON/OFF), gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik  lub . Wskaźnik zniknie.

### 5.2. Timer programowy

Timer programowy działa jako połączenie timera wł. i timera wył.

 Ustawić timer wł. lub timer wył. (Patrz „5.1. Timer wł. lub timer wył.”).



Najpierw zostaje uruchomiony timer ustawiony wcześniej. Po upływie czasu ustawionego dla timera, który został skonfigurowany wcześniej, następuje uruchomienie odliczania timera uruchomionego później.

Timer	Wskaźnik na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
Timer wł. → wył.	 
Timer wył. → wł.	 

**UWAGI:** W przypadku zmiany wartości ustawienia dla timera po skonfigurowaniu timera programowego odliczanie timera zostanie zresetowane w chwili wprowadzenia nowych nastaw.


### 5.3. Timer Sen

Timer Sen pomaga w komfortowym śnie poprzez stopniowe ograniczanie działania klimatyzatora.


 Nacisnąć przycisk  SLEEP.

Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:



- Należy ustawić czas, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania miga wskaźnik .
- Aby ponownie skonfigurować timer, należy nacisnąć wspomniany przycisk, gdy wskaźnik nie jest wyświetlony.

Podczas pracy timera Sen, temperatura zdefiniowana zmienia się w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

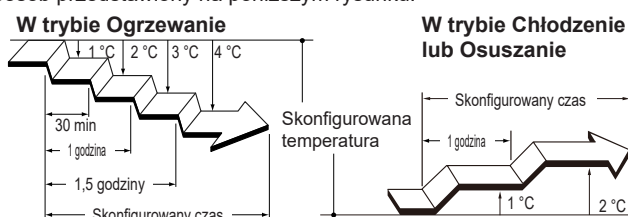




Po upływie zadanego czasu, klimatyzator wyłącza się.

## 6. FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII

### 6.1. Tryb ekonomiczny

Tryb ten w większym stopniu niż inne tryby oszczędza energię elektryczną poprzez zmianę ustawionej temperatury na umiarkowane ustawienie.

 Nacisnąć przycisk  ECONOMY, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Ekonomiczny.

Włączy się wskaźnik [  ] na jednostce wewnętrznej.

Tryb pracy	Temperatura pomieszczenia
Chłodzenie/Osuszanie	O kilka stopni wyższa niż skonfigurowana temperatura
Ogrzewanie	O kilka stopni niższa niż skonfigurowana temperatura


**UWAGI:**

- W trybie Chłodzenie, Ogrzewanie i Osuszanie maksymalna wydajność tego trybu pracy wynosi około 70% zwykłego trybu klimatyzacji.
- Tego trybu pracy nie można uruchomić podczas monitorowania temperatury w trybie Autom.

## 7. INNE TRYBY PRACY

### 7.1. Praca w trybie Mocny

W trybie Mocny klimatyzator pracuje z maksymalną mocą i generuje silny nawiew, aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie.

 Nacisnąć przycisk **POWERFUL**, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Mocny.

Po włączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe.

Po wyłączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

Tryb pracy Mocny jest automatycznie wyłączany w następujących sytuacjach:



- Gdy urządzenie pracowało przez pewien czas w trybie Mocny i osiągnięto wartość temperatury ustawioną w trybie Chłodzenie, Osuszanie lub Ogrzewanie.
- Po upływie 20 minut od włączenia trybu Mocny.


**UWAGI:**

- Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora są regulowane automatycznie.
- Trybu Mocny nie można uruchomić równocześnie z trybem Ekonomiczny.

## 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### PRZESTROGA

-  • Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie kratki wlotowej może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.
- Jeśli czyszczenie filtra wymaga pracy na wysokości, należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
-  • Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.
- Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

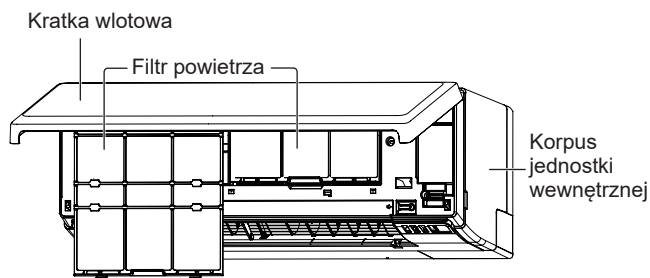

Czyszczenie należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w poniższej tabeli.

Czynności do wykonania	Częstotliwość
Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej	Gdy jest wymagane
Czyszczenie filtra powietrza	Co 2 tygodnie


### Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej

#### UWAGI:

- Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.
  - Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników lotnych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
1. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
  2. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką, suchą ściereczką.

### Czyszczenie filtra powietrza


1. Otworzyć kratkę wlotową.

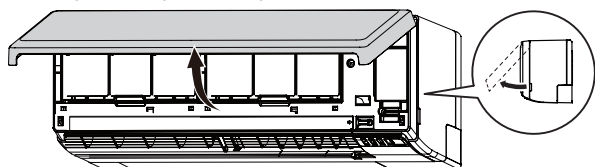

2. Wyjąć filtry powietrza.


Unieść uchwyt filtrów powietrza, odcepić dwa dolne zaczepy i wyciągnąć filtry.

Uchwyt filtra powietrza

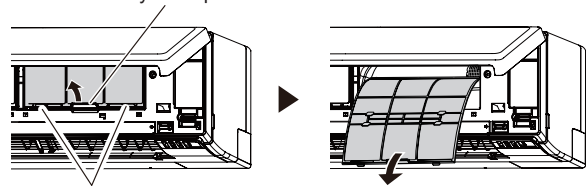

Haczyki (2 miejsca)

3. Usunąć kurz na jeden z podanych niżej sposobów.
  - Wyczyścić za pomocą odkurzacza.
  - Wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyprane filtry dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Włożyć filtry powietrza z powrotem na miejsce. Wyrównać boczne krawędzie filtra powietrza względem panelu i popchnąć go tak, aby cały znalazł się wewnątrz urządzenia. Upewnić się, że dwa dolne zaczepy są poprawnie umieszczone w otworach w jednostce wewnętrznej.
5. Zamknąć kratkę wlotową. Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

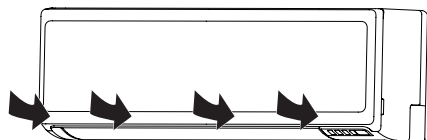


**UWAGI:** Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.

## Demontaż i instalacja kratki wlotowej


### Demontaż kratki wlotowej

1. Otworzyć kratkę wlotową.
2. Naciskając delikatnie na lewy i prawy wałek mocujący kratki wlotowej na zewnątrz, wyciągnąć kratkę wlotową.

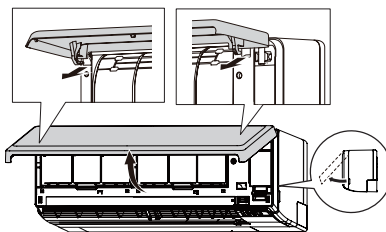

### Instalacja kratki wlotowej

1. Przytrzymując kratkę wlotową poziomo, włożyć lewy i prawy wałek mocujący do łożysk w górnej części panelu przedniego. Wsuwać wałek aż do jego zatrzasknięcia, aby prawidłowo zamocować każdy z wałków.
2. Zamknąć kratkę wlotową.
3. Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

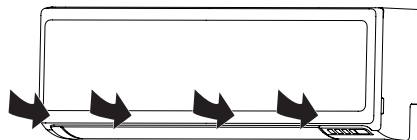

## Po dłuższym okresie nieużywania jednostki

Jeżeli jednostka wewnętrzna pozostawała wyłączona przez 1 miesiąc lub dłużej, uruchomić tryb pracy Wentylator na pół dnia, aby dokładnie osuszyć wewnętrzne części przed wznowieniem normalnej pracy.

## Dodatkowa kontrola

Gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas, kurz nagromadzony wewnątrz jednostki wewnętrznej może powodować spadek wydajności, nawet jeśli jednostka jest codziennie konserwowana i czyszczona zgodnie z zaleceniami.

W takim przypadku zalecana jest kontrola produktu.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z autoryzowany personel serwisowy.

## Reset wskaźnika filtra (Ustawienia specjalne)

Funkcji tej można używać, jeśli zostanie ona odpowiednio skonfigurowana podczas instalacji. Należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym, aby móc używać tej funkcji.

☞ Filtr powietrza należy wyczyścić, gdy wskazania wskaźnika są następujące:

Wskaźnik	Schemat migania
	Miga 3 razy co 21 sekund

Po zakończeniu czyszczenia należy zresetować wskaźnik filtra poprzez naciśnięcie przycisków na jednostce wewnętrznej i przytrzymanie go przez maks. 2 sekundy.

## 9. INFORMACJE OGÓLNE

### Wydajność ogrzewania

Ten klimatyzator pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując to ciepło do jednostki wewnętrznej. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.

W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca, zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.

## ■ Operacja automatycznego odszraniania

Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska przy wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron podczas pracy w trybie ogrzewania, co może zmniejszyć wydajność działania produktu.

W celu ochrony przed szronem klimatyzator jest wyposażony w funkcję automatycznego odszraniania sterowaną przez mikrokomputer.

Jeśli wytworzy się szron, klimatyzator tymczasowo zatrzyma się i na krótki czas zostanie uruchomiony układ odszraniania (maksymalnie 15 minut).

Podczas tej operacji miga wskaźnik [ I ] na jednostce wewnętrznej.

Jeśli szron wytworzy się na jednostce zewnętrznej po zakończeniu pracy w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka zewnętrzna wyłączy się automatycznie po kilkuminutowej pracy. Następnie rozpoczyna się operacja Automatyczne odszranianie.

## ■ Funkcja Auto-restart

W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. zaniku napięcia, klimatyzator zatrzyma się raz. Jednak po przywróceniu zasilania uruchomia się ponownie automatycznie i wznowia poprzedni tryb pracy.

Jeśli po ustawieniu timera wystąpi jakkolwiek przerwa w zasilaniu, odliczanie timera zostanie zresetowane.

Po przywróceniu zasilania wskaźnik [ ☺ ] na jednostce wewnętrznej miga, co sygnalizuje, że wystąpiła awaria timera. W takim przypadku należy zresetować ustawienia zegara i timera.

## ■ Awaryjne powodowane przez inne urządzenia elektryczne

Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, takich jak gólarzka elektryczna lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w pobliżu może powodować wadliwe działanie klimatyzatora.

W razie wystąpienia takiej awarii należy wyłączyć jeden raz wyłącznik. Następnie należy go włączyć ponownie i wznowić jego działanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

## ■ Zakres temperatur i wilgotności jednostki wewnętrznej

Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności są następujące:

Temperatura w pomieszczeniu	Chłodzenie/Osuszanie [°C]	18 do 32
	Ogrzewanie [°C]	16 do 30
Wilgotność w pomieszczeniu	[%]	80 lub mniej *1)

\*1) Gdy klimatyzator jest używany nieprzerwanie przez wiele godzin, woda może skraplać się na powierzchni i spływać.

- Gdy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur, klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- W zależności od warunków pracy wymiennik ciepła może zamrznąć, powodując wyciek wody lub inną awarię (w przypadku pracy w trybie Chłodzenie lub Osuszanie).

## ■ Pozostałe informacje

- Nie należy używać klimatyzatora do żadnych celów innych niż chłodzenie/osuszanie, ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń.
- Dopuszczalne zakresy temperatur i wilgotności podane są w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej.

# 10. CZĘŚCI OPCJONALNE

## 10.1. Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN


Można skorzystać z opcjonalnej funkcji sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

Sposób korzystania z aplikacji mobilnej opisano w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

W tabeli poniżej należy wpisać identyfikator SSID i kod PIN.

Etykieta bezprzewodowej sieci LAN

MAC: \*\*\*\*\*  
SSID: AP-WF\*\*\*\*\*  
PIN: \*\*\*\*\*



Informacje o adapterze sieci WLAN

SSID	
PIN	

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## Ustawianie sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

### Krok 1. Instalacja aplikacji

1. Otwórz aplikację Google Play lub App Store zależnie od rodzaju używanego smartfona lub tabletu.
2. Wyszukaj nazwę „FGLair”.
3. Zainstaluj oprogramowanie (aplikację mobilną) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Krok 2. Rejestracja użytkownika


1. Otwórz zainstalowaną aplikację mobilną.
2. Zarejestruj użytkownika (na smartfonie lub tablecie) poprzez wykonanie instrukcji w sekcji tworzenia konta w aplikacji mobilnej.

### Krok 3. Instalacja adaptera sieci WLAN


#### ⚠ PRZESTROGA

- Przed dokonaniem instalacji lub demontażu tego produktu należy wyłączyć źródło zasilania klimatyzatora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać palców, patyków i innych podobnych przedmiotów w elementach łączeniowych tego produktu ani w otworze komory, w którą wyposażono jednostkę wewnętrzną. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.
- Nie stawać na niestabilnych powierzchniach podczas instalacji i demontażu produktu.

1. Upewnić się, że klimatyzator jest wyłączony i odłączono wszelkie źródła zasilania.
2. Otworzyć kratkę wlotową.

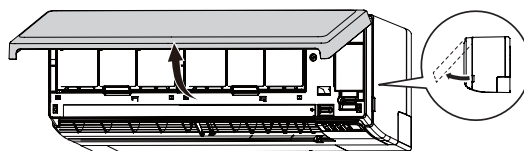


3. Otworzyć pokrywę adaptera sieci WLAN — powinien rozleć się trzask.

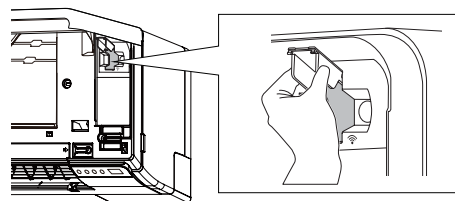

4. Adapter sieci WLAN należy włożyć przez otwór komory do jednostki wewnętrznej w orientacji pokazanej na rysunku.

Strona z etykietą

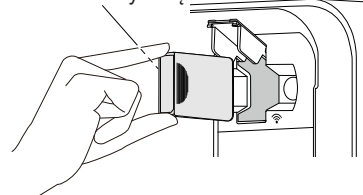

5. Zamknąć pokrywę adaptera sieci WLAN i kratkę wlotową.



#### Krok 4. Rejestracja klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci WLAN)

##### UWAGI:

- Przed rozpoczęciem konfiguracji ustawień, należy ponownie podłączyć źródło zasilania klimatyzatora i odczekać co najmniej 60 sekund.
- Sprawdzić, czy smartfon lub tablet nawiązuje połączenie z routerem bezprzewodowym, który zostanie połączony z klimatyzatorem. Ustawienia nie będą działać w przypadku nawiązania połączenia z innym routerem bezprzewodowym.
- Aby sterować co najmniej 2 klimatyzatorami za pomocą jednego smartfona lub tabletu, należy powtórzyć konfigurację dla wybranego trybu.

☞ Aby zarejestrować klimatyzator, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji internetowej dostępnej w witrynie firmy FUJITSU GENERAL.

[www.fujitsu-general.com/global/support/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/)





##### <Uzyskiwanie dostępu do instrukcji internetowej>

1. Zalogować się w aplikacji mobilnej.
2. Otworzyć menu boczne w aplikacji mobilnej, a następnie nacisnąć element [Help] (Pomoc).
3. Nacisnąć element [WLAN Support] (Obsługa sieci WLAN).

Po zakończeniu rejestracji włączy się wskaźnik [  ] na jednostce wewnętrznej.

##### Tymczasowa dezaktywacja bezprzewodowej sieci LAN

**UWAGI:** W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku na pilocie zdalnego sterowania przez 60 sekund na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się oryginalny ekran.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aż wszystkie wskaźniki na pilocie zdalnego sterowania wyłączą się. 
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **CANCEL** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawią się symbole **OFF**. 
3. Wybrać symbole **OFF** za pomocą przycisków **SET TEMP.** ( ) na pilocie zdalnego sterowania. \*

4. Nacisnąć przycisk **START/STOP**.  
Wskaźnik [  ] na jednostce wewnętrznej wyłączy się.

\* Aby ponownie włączyć bezprzewodową sieć LAN, należy wybrać symbol **ON** w punkcie 2.

##### Inicjowanie (resetowanie)

Niniejszy produkt należy zainicjować (zresetować) w następujących przypadkach:






- Wymiana routera bezprzewodowego
- Utylizacja niniejszego produktu
- Przekazanie niniejszego produktu osobie trzeciej

##### Wyrejestrowywanie klimatyzatora

Klimatyzator można wyrejestrować za pomocą aplikacji mobilnej. (Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji mobilnej).

##### Inicjalizowanie adaptera sieci WLAN

**UWAGI:** W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku na pilocie zdalnego sterowania przez 60 sekund na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się oryginalny ekran.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aż wszystkie wskaźniki na pilocie zdalnego sterowania wyłączą się. 
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON** na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawią się symbole **L1**. 
3. Wybrać symbole **L2** za pomocą przycisków **SET TEMP.** ( ) na pilocie zdalnego sterowania. 

4. Nacisnąć przycisk **START/STOP**.  
Aktywowany zostanie symbol **in** na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania. 

5. Nacisnąć przycisk **START/STOP**.  
Wskaźnik [  ] na jednostce wewnętrznej będzie migać szybko, a następnie wyłączy się.

#### Kontynuowanie użytkowania

Użytkownicy lub osoby trzecie, którzy chcą kontynuować użytkowanie niniejszego produktu, powinni zapoznać się z sekcją „Rejestracja klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci WLAN)” i ponownie nawiązać połączenie z innym routerem bezprzewodowym.

**UWAGI:** Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN nie będzie możliwa, jeżeli poprzedni właściciel nie wyrejestruje ani nie zainicjuje niniejszego produktu. W tego typu sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

## 11. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

### OSTRZEŻENIE

- ❗ W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.  
Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.
  - Z jednostki wydobywa się zapach spalinowy lub dym.
  - Z jednostki wycieka woda.

#### Urządzenie w ogóle nie działa.

- Czy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej?  
W takim przypadku jednostka resetuje się automatycznie po przywróceniu zasilania elektrycznego. (Patrz **strona 7**).
- Czy wyłącznik został wyłączony?  
⇒ Włączyć wyłącznik.
- Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?  
⇒ Należy wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.
- Czy timer działa?  
⇒ Aby sprawdzić ustawienie timera lub go wyłączyć, patrz **strona 5**.

#### Wydajność chłodzenia lub ogrzewania jest niska.

- Czy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur?  
W takim przypadku klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- Czy filtr powietrza jest zabrudzony?  
⇒ Wyczyścić filtr powietrza. (Patrz **strona 6**.)
- Czy doszło do zablokowania kratki wlotowej lub otworu wylotowego jednostki wewnętrznej?  
⇒ Usunąć przeszkody.
- Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowana?  
⇒ Aby zmienić ustawienie temperatury, patrz **strona 4**.
- Czy pozostawiono otwarte okno lub drzwi?  
⇒ Zamknąć okno lub drzwi.
- Czy dla prędkości wentylatora wybrano ustawienie Quiet (Cicha praca)?  
⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 4**.
- <W trybie Chłodzenie> Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie lub silne światło słoneczne?  
⇒ Należy opuścić rolety/żaluzje.
- <W trybie Chłodzenie> Czy działają również inne urządzenia do ogrzewania albo komputery lub w pomieszczeniu znajduje się zbyt wiele osób?  
⇒ Należy wyłączyć inne urządzenia do ogrzewania lub komputery albo ustawić niższą temperaturę. (Patrz **strona 4**).

#### Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy.

- Czy dla prędkości wentylatora wybrano ustawienie Quiet (Cicha praca)?  
⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 4**.
- <W trybie Ogrzewanie> Czy urządzenie dopiero niedawno rozpoczęło pracę?  
W takim przypadku wentylator kręci się tymczasowo bardzo wolno, aby rozgrzać wewnętrzne części jednostki.
- <W trybie Ogrzewanie> Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższą niż zdefiniowana wartość temperatury?  
W takim przypadku jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, a jednostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską prędkością wentylatora.

- <W trybie Ogrzewanie> Czy wskaźnik [I] miga?  
W takim przypadku wykonywana jest operacja Automatycznego odszraniania. Jednostka wewnętrzna tymczasowo zatrzymuje się na maksymalnie 15 minut. (Patrz **strona 7**).
- <W trybie Osuszanie> Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z niską prędkością, aby dostosować wilgotność w pomieszczeniu i od czasu do czasu może następować zatrzymanie działania.
- <W trybie Autom.> Podczas wykonywania operacji monitorowania, wentylator obraca się z bardzo niską prędkością.

#### Słychać hałas.

- Czy urządzenie działa, czy zatrzymuje się po zakończeniu pracy?  
W takim przypadku można usłyszeć dźwięk przepływającego czynnika chłodzącego. Jest on również szczególnie zauważalny przez 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy.
- Czy podczas pracy urządzenia słychać cichy pisk?  
Dźwięk ten jest wytwarzany przez minimalne rozszerzanie i kurczenie się przedniego panelu powodowane przez zmianę temperatury.
- <W trybie Ogrzewanie> Czy słychać jest cichy pisk?  
Dźwięk ten generuje tryb Automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 7**).

#### Z jednostki wydobywa się woń.

- Klimatyzator może pochłaniać różne zapachy generowane przez tkaniny, meble czy dym papierosowy w pomieszczeniu. Zapachy te mogą być następnie emitowane podczas pracy urządzenia.

#### Z jednostki wydziela się mgiełka lub para.

- W trybie Chłodzenie lub Osuszanie> Może być wydzielana lekka mgiełka generowana przez skroploną parę powstałą wskutek procesu nagłego chłodzenia.
- <W trybie Ogrzewanie> Czy wskaźnik [I] na jednostce wewnętrznej miga?  
W takim przypadku z jednostki zewnętrznej może się unosić para. (Patrz **strona 7**).

#### Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.

- <W trybie Ogrzewanie> Z jednostki zewnętrznej może wyciekać woda powstała na skutek operacji automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 7**).

#### Jednostka nie działa zgodnie z ustawieniem pilota zdalnego sterowania.

- Czy baterie znajdujące się w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane?  
⇒ Wymienić baterie.

#### Działanie jest opóźnione po ponownym uruchomieniu.

- Czy tryb zasilania przełączył się nagle z ustawienia Wył. na Wł.?  
W takim przypadku sprężarka nie będzie działać przez około 3 minuty, aby zapobiec przepaleniu bezpiecznika.

Natychmiast przerwać pracę i wyłączyć wyłącznik elektryczny w poniższych przypadkach. Następnie należy skontaktować się z autoryzowany personel serwisowy.

- Problem utrzymuje się nawet po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub diagnostycznych.
- Wskaźniki [I] i [⌚] na jednostce wewnętrznej migają, a wskaźnik [☁] miga szybko.

**UWAGI:** Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych ze sterowaniem przez sieć WLAN można znaleźć w instrukcji ustawień adaptera sieci WLAN lub w aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie lub tablecie użytkownika.

## ■ Stan wskaźników

Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).

Schemat świecenia: ○ Wyłączony, ● Włączony, ● Miga, — Dowolny stan

Stan	Przyczyny i rozwiązania	Patrz strona
	Operacja automatycznego odszraniania ⇒ Poczekać na zakończenie odszraniania (maksymalnie 15 minut).	7
	Wskaźnik filtra ⇒ Wyczyścić filtr powietrza i zresetować wskaźnik filtra.	6
	Wyświetlacz kodów błędów ⇒ Skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.	—
	Błąd ustawienia timera z powodu operacji Automatyczne restartowanie ⇒ Zresetować ustawienia zegara i timera.	7
	Tryb pracy próbnej (dotyczy tylko autoryzowanego personelu serwisowego) ⇒ Nacisnąć przycisk <b>START/STOP</b> , aby zakończyć pracę próbną.	3
	Zasilanie routera bezprzewodowego jest wyłączone. ⇒ Upewnić się, że zasilanie routera bezprzewodowego zostało włączone.	—
	Adapter sieci WLAN może nie być prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego. ⇒ Odłączyć zasilanie klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki), a następnie ponownie je podłączyć.	7
	Trwa aktualizacja oprogramowania adaptera sieci WLAN.	—
	W czasie rejestracji klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci WLAN)	8
	Funkcja ograniczona	—

## ■ Tryb pracy Automatyczny ręczny i resetowanie wskaźnika filtra

Klimatyzatorem można sterować za pomocą przycisków na jednostce wewnętrznej.

Status	Czas naciśnięcia	Tryb lub operacja
Podczas pracy	Ponad 3 sekundy	Zatrzymanie
Zatrzymanie	Maksymalnie 2 sekundy	Resetowanie wskaźnika filtra
	Ponad 3 sekundy, ale nie dłużej niż 10 sekund	Autom.
	Ponad 10 sekund (Tylko do obsługi serwisowej.*)	Wymuszone chłodzenie

\*: Aby zatrzymać chłodzenie wymuszone, należy nacisnąć ten przycisk lub przycisk **START/STOP** na pilocie zdalnego sterowania.



